=ČERVENÝ VELÍN (MÍSTNOST 228)

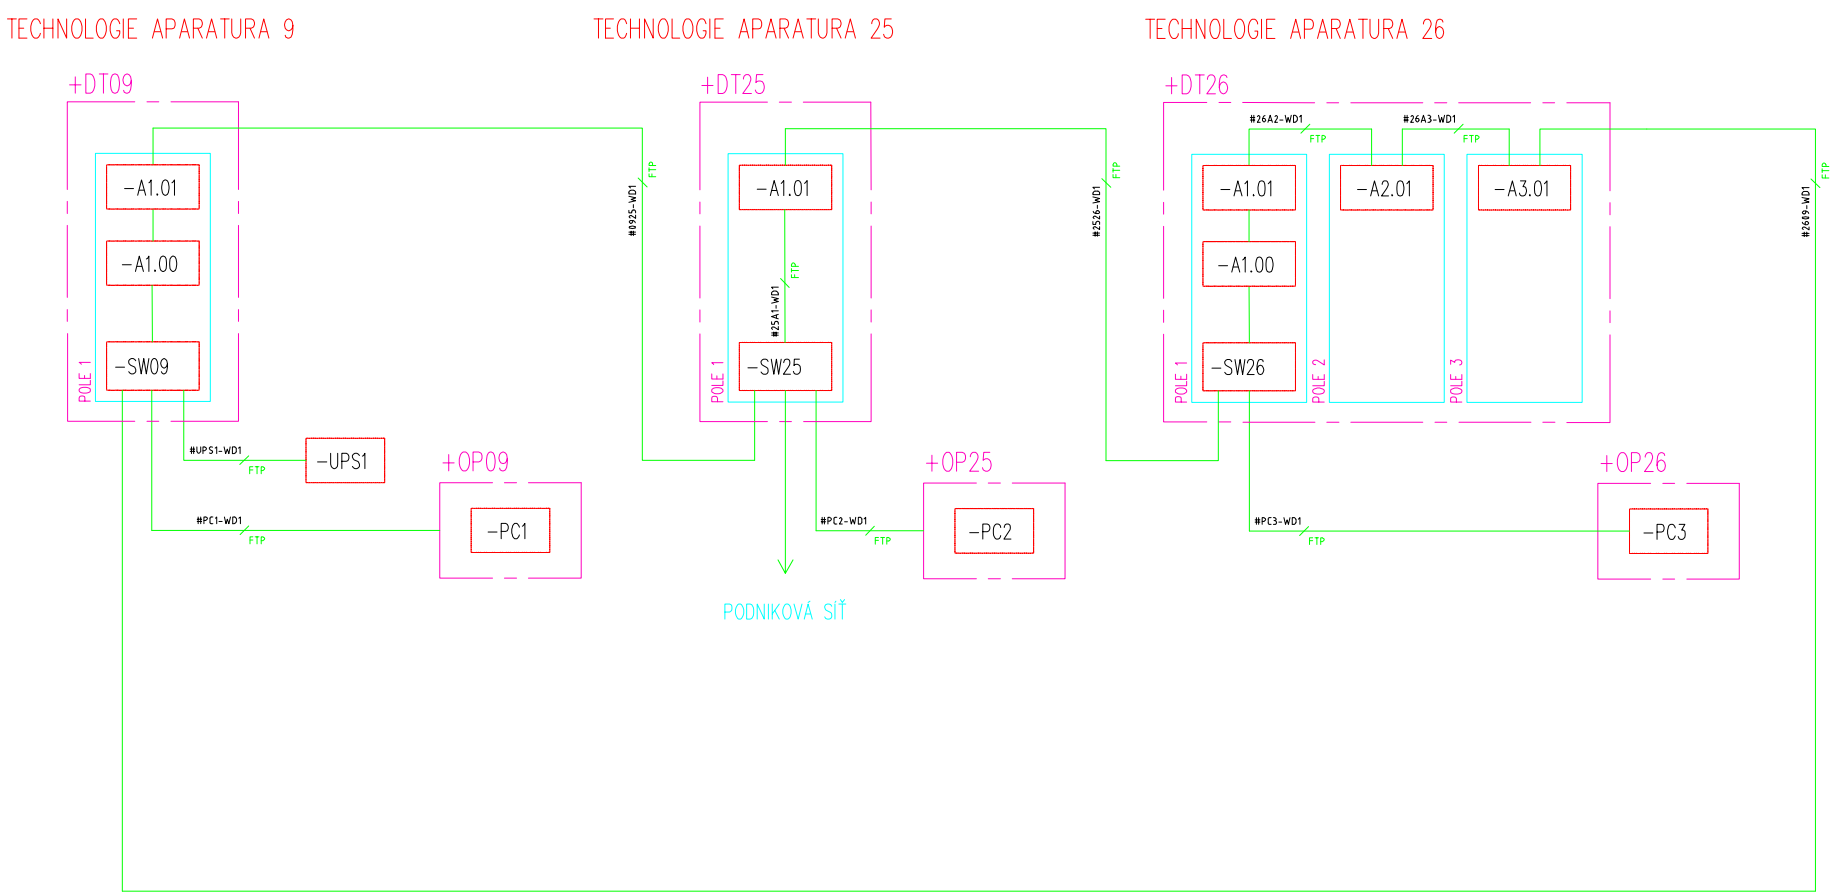

LEGENDA:

-A1.00	REDUNDATNÍ PLC TYP CPU 1513R-1 PN, 300KB program/1,5MB data, SIEMENS
-AX.01	KOMUNIKAČNÍ MODUL ET 200SP, IM155-6PN/2 HF, SIEMENS
-SWxy	SWITCH SCALANCE XC208G, SIEMENS

POZNÁMKA

- ZAJIŠTĚNÍ VZDÁLENÉHO PŘÍSTUPU DLE PODMÍNEK SPOLEČNOSTI SYNTHESIA, A.S. POMOCÍ DATOVÉ SÍTĚ ETHERNET VPN PRO DODAVATELE
- ASŘTP BUDE PŘIPOJEN DO PODNIKOVÉHO TECHNOLOGICKÉHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU
- PŘENOS DAT BUDE REALIZOVÁN PŘES OPC SERVER
- DODAVATEL NAVRHNE PROSTŘEDKY A DATOVÝ PŘENOS S OHLEDEM NA KYBERNETICKOU BEZPEČNOST ŘÍDÍCÍCH SYSTÉMU
- NA OPERÁTORSKÝCH PRACOVIŠTÍCH BUDE VIZUALIZACE RELIANCE

REVIZE	DATUM	VYPRACOVAL	SCHVÁLIL	POPIS
0	01/2026	Ing. Michal Černík	Ing. Jan Dymáček	Dokumentace pro provedení stavby

AKCE - STAVBA	Rekonstrukce automatizace OP, RY171 - Projektová dokumentace RY161 regenerace
INVESTOR	Synthesia a.s.
MÍSTO	Areál firmy Synthesia a.s. - Objekt RY171, Rybitví
ČÁST	D.1.2.8 MaR
NÁZEV VÝKRESU	Schéma komunikace

ŠPRINC s.r.o. služby v oboru elektro

ČÍSLO ZAKÁZKY	22-02-058-DZ1
DATUM	01/2026
STUPEŇ PROJEKTU	DPS
FORMÁT	A3
MĚŘÍTKO VÝKRESU	-
ČÍSLO VÝKRESU	D.1.2.8 - 700

©ŠPRINC s.r.o. Tento výkres je duševním vlastnictvím ŠPRINC s.r.o. Nesmí být rozmnožován, ukazován ani předán třetí straně bez písemného souhlasu ŠPRINC s.r.o.

VÝKRESOVÝ LIST ČSN EN ISO 5457 - A3T